

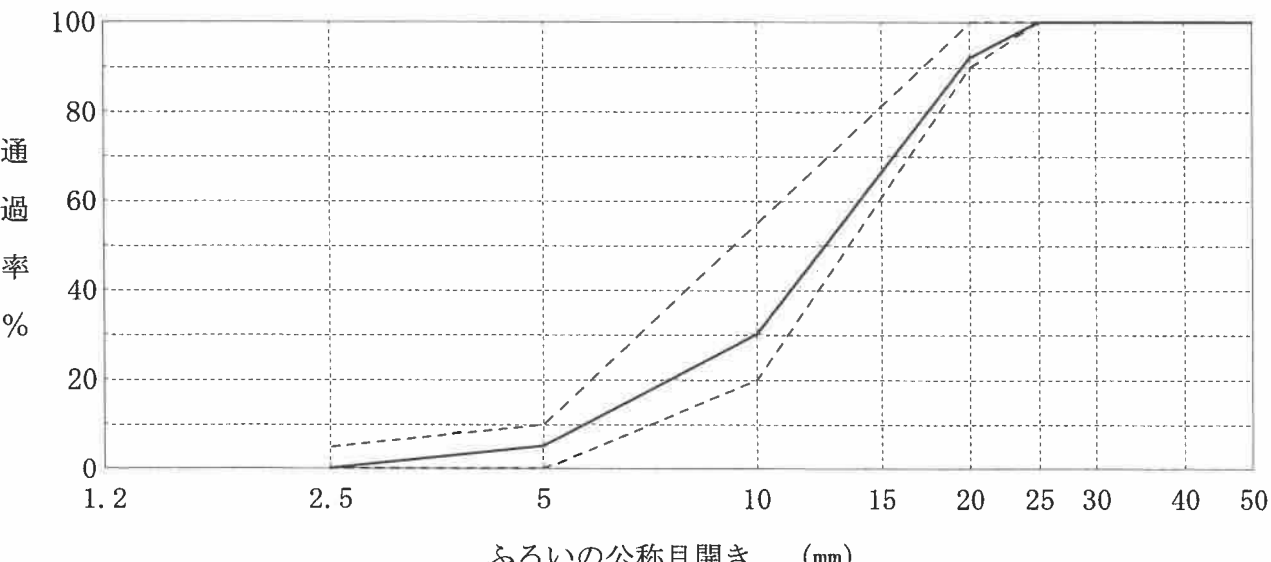


試験規格		骨材のふるい分け試験表							検印欄			
JIS A 1102									主任	試験係		
		試験月日	令和 6年10月 2日									
試料		産地品名	津山市加茂町知和									
		採取月日	令和 6年10月 1日									
		採取場所	ダンプトラック上									
ふるい分け前の試料の質量			505.0 (g)			ふるい分け方法		手動				
ふるいの 公称目開き (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる 試料の質量及び質量分率				各ふるいに とどまる試料の 質量及び質量分率				各ふるいを 通過する もの質量分率		範囲	参考
	縮分① (g)	縮分② (g)	縮分計 mr(g) (%)		質量及び質量分率 (g) (%)		質量分率 (%) (%)		上限	下限	$A\sqrt{d}$ 300	
10	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	100	0	100 - 100	---		
5	20.4	0.0	20.4	4	20.4	4	96	4	100 - 90	228		
2.5	63.9	0.0	63.9	13	84.3	17	83	13	100 - 80	161		
1.2	102.6	0.0	102.6	20	186.9	37	63	20	90 - 50	114		
0.6	55.0	59.2	114.2	23	301.1	60	40	23	65 - 25	81.1		
0.3	52.3	52.3	104.6	21	405.7	81	19	21	35 - 10	57.4		
0.15	39.5	35.9	75.4	15	481.1	96	4	15	15 - 2	40.6		
受皿	10.9	10.8	21.7	4	502.8	100	0					
合計			502.8	100								
粗粒率			2.95	規格値	2.90±0.15		判定	◎				
連続するふるいの間にとどまるものの質量分率				規格値 (%)	45未満		判定	◎				
ふるい分け前後の試料質量差			0.4	規格値 (%)	1.0未満		判定	◎				
粒度曲線												
備考：												

試験規格		骨材のふるい分け試験表				検印欄	
JIS A 1102						主任	試験係
							
		試験月日	令和 6年10月 2日				
試料	産地品名	津山市加茂町知和					
	採取月日	令和 6年10月 1日					
	採取場所	ダンプトラック上					
ふるい分け前の試料の質量		5022.5 (g)			ふるい分け方法	手動	
ふるいの公称目開き (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量及び質量分率	各ふるいにとどまる試料の質量及び質量分率		各ふるいを通過する質量分率		範囲	
	(g) (%)	(g) (%)	(g) (%)	(%)	上限	下限 (%)	
50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100	100	- 100	
40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100	100	- 100	
30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100	100	- 100	
25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100	100	- 100	
20	385.7 8	385.7 8	385.7 8	92	100	- 90	
15						- - -	
10	3135.0 62	3520.7 70	3520.7 70	30	55	- 20	
5	1256.7 25	4777.4 95	4777.4 95	5	10	- 0	
2.5	244.0 5	5021.4 100	5021.4 100	0	5	- 0	
受皿	0.0 0	5021.4 100	5021.4 100	0			
合計		5021.4 100	5021.4 100				
粗粒率		6.73	規格値	6.85±0.20	判定	⊕	
ふるい分け前後の試料質量差		0.0	規格値 (%)	1.0未満	判定	⊕	
粒度曲線							
							
備考：							