

アスファルト混合物配合設計書

混合物名 : 再生細粒度アスコン(13)

令和 7年 2月

クリーンアスコン

アスファルト混合物配合設計報告書

混合物の種類 再生細粒度アスコン(13)

報告年月日

令和7年2月21日

使用プラント クリーンアスコン

配合設計者

石川 高弘

1. 使用材料の種類および産地

材料の種類	生産業者	生産地	材質等
6号碎石	坂田碎石工業(株)	岡山県久米郡久米南町	硬質砂岩
7号碎石	坂田碎石工業(株)	岡山県久米郡久米南町	硬質砂岩
碎砂	坂田碎石工業(株)	岡山県久米郡久米南町	硬質砂岩
海砂	住若海運(株)	佐賀県唐津市	海砂
R13~0	クリーンアスコン	八頭郡八頭町郡家	再生骨材
石粉	足立石灰工業(株)	岡山県新見市足立	石灰石粉
アスファルト	昭和瀝青工業(株)	ストレートアスファルト60-80	ストアス60-80
再生用添加剤	鶴丸井商会	再生アスファルト用添加剤 P-4000	再生用添加剤

2. 骨材の配合割合(%)

材料の種類	6号碎石	7号碎石	碎砂	海砂	R13~0	石粉		アスファルト			合計
								再生添加剤	新アスファルト		
室内配合率	19.5	7.0	19.5	19.5	30.0	4.5			(6.7)		100.0
AS含み(外割)	19.5	7.0	19.5	19.5	31.7	4.50			0.09	5.44	107.18
AS含み	18.2	6.5	18.2	18.2	29.5	4.2			0.1	5.1	100.0

3. 混合物の合成粒度(%)

ふるい目	53.0	37.5	31.5	26.5	19.0	13.2	9.5	4.75	2.36	0.60	0.30	0.15	0.075	備考
合成粒度	100	100	100	100.0	100.0	99.8		72.8	59.2	31.8	17.9	10.1	7.1	
比重補正後														
粒度範囲					100 ~ 100	95 ~ 100		65 ~ 80	50 ~ 65	25 ~ 40	12 ~ 27	8 ~ 20	4 ~ 10	

4. 設計アスファルト量における混合物性状

項目	設計アスファルト量(%)	理論密度(g/cm ³)	密度(g/cm ³)	空隙率(%)	飽和度(%)	安定度(kN)	フロー値(1/100cm)	残留安定度(%)	動的安定度(回/mm)	備考
測定値	6.7	2.438	2.333	4.3	77.8	8.20	28	82.4	733	突固め回数
目標値	—	—	—	3 ~ 6	70 ~ 85	4.9 以上	20 ~ 40	75 以上	500 以上	50回

5. 製造の温度

項目	AS加熱温度(℃)	骨材加熱温度(℃)	混合物温度(℃)							備考
目標温度	155	185	155							

骨材試験成績表

調査名・目的		配合試験						報告年月日	令和7年2月21日	
混合物種類		再生細粒度アスコン(13)						報告者	石川 高弘	
試験項目		6号碎石	7号碎石	碎砂	海砂	R13~0	石粉			
密度 (g/cm ³)	表乾	2.684	2.671	2.670	2.594	—	—			
	かさ	2.663	2.644	2.625	2.557	—	—			
	見掛け	2.721	2.718	2.748	2.654	2.476	2.720			
吸水量(%)		0.80	1.03	1.69	1.42	—	—			
ロサンゼルスすりへり減量(%)		11.3	—	—	—	—	—			
安定性(%)		2.8	2.9	1.9	2.1	—	—			
微粒分量試験で75 μmを通過する量(%)		—	—	—	—	—	—			
軟石含有量(%)		1.2	0.6	—	—	—	—			
扁平または細長石片含有量(%)		1.4	—	—	—	—	—			
単位体積質量(%)		1.57	1.49	1.74	1.62	—	—			
粘土・粘土塊含有量(%)		0.08	0.05	0.01	0.01	—	—			
旧アスファルト量(%)		—	—	—	—	5.20	—			
	ふるい目の呼び寸法 (mm)	6号碎石	7号碎石	碎砂	海砂	R13~0	石粉			
通過質量百分率 (%)	53.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	37.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	31.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	26.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	19.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	13.2	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	9.5									
	4.75	1.3	99.4	100.0	99.7	73.8	100.0			
	2.36		5.9	99.7	96.4	53.7	100.0			
	0.60			40.0	47.8	33.9	100.0			
	0.30			19.7	12.2	24.0	100.0			
	0.15			8.3	1.1	12.9	98.1			
	0.075			4.0	0.3	7.4	88.3			

		アスファルト混合物の粒度設定 (配合率の決定)											室内配合								
調査名・目的		配合試験											試験年月日	令和7年2月21日							
混合物種類		再生細粒度アスコン(13)											計算者	石川 高弘							
骨材種類	6号 碎石	7号 碎石	碎 砂	海 砂	R13 ～0	石 粉							各骨材ふるい目配合別配合率%								
合成粒度	19.5	7.0	19.5	19.5	30.0	4.5			6号 碎石	7号 碎石	碎 砂	海 砂	R13 ～0	石 粉	合成 粒度	粒度範囲					
通過 重量 百分 率 %	53.0																				
	37.5																				
	31.5																				
	26.5																				
	19.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			19.5	7.0	19.5	19.5	30.0	4.5		100.0	100 ~ 100				
	13.2	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0			19.3	7.0	19.5	19.5	30.0	4.5		99.8	95 ~ 100				
	9.5																				
	4.75	1.3	99.4	100.0	99.7	73.8	100.0		0.3	7.0	19.5	19.4	22.1	4.5		72.8	65 ~ 80				
	2.36		5.9	99.7	96.4	53.7	100.0			0.4	19.4	18.8	16.1	4.5		59.2	50 ~ 65				
	0.60			40.0	47.8	33.9	100.0				7.8	9.3	10.2	4.5		31.8	25 ~ 40				
	0.30			19.7	12.2	24.0	100.0				3.8	2.4	7.2	4.5		17.9	12 ~ 27				
	0.15			8.3	1.1	12.9	98.1				1.6	0.2	3.9	4.4		10.1	8 ~ 20				
	0.075			4.0	0.3	7.4	88.3				0.8	0.1	2.2	4.0		7.1	4 ~ 10				
骨材比重									合 計												
骨材配合率×比重																					
補正後配合率(%)																					
合成粒度曲線図																					
Y-axis: 通過質量百分率 % (0.0 ~ 100.0) X-axis: ふるい目 mm (0.01 ~ 100, log scale)																					

混合物の理論最大密度計算表

調査名・目的 配合試験 試験年月日 令和7年2月21日
 混合物の種類 再生細粒度アスコン(13) 試験者 石川 高弘

骨材配合率		
骨材の種類	骨材のみ	旧アスファルト含む
6号碎石	19.5	19.50
7号碎石	7.0	7.00
碎 砂	19.5	19.50
海 砂	19.5	19.50
R13~0	30.0	31.65
石 粉	4.5	4.50
計	100.0	101.65
設計針入度	1/10mm	50
旧アスファルト量	%	1.65
再生用添加剤量(対旧アスファルト量)	%	5.60
再生用添加剤量(対再生混合物) (外割)	%	0.09

再生アスファルト量 (%)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	6.7
再生アスファルト量 (外割%)	6.38	6.95	7.53	8.11	8.70	7.18
旧アスファルト量 (外割%)	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
再生用添加剤量 (外割%)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
新アスファルト量 (外割%)	4.64	5.21	5.79	6.37	6.96	5.44

①	②	③	④
骨材の種類	配合率(%)	計算に用いる密度	②/③
6号碎石	19.50	2.721	7.166
7号碎石	7.00	2.718	2.575
碎 砂	19.50	2.748	7.096
海 砂	19.50	2.654	7.347
R13~0	31.65	2.476	12.783
石 粉	4.50	2.720	1.654
再生用添加剤	0.09	0.891	0.101
$\Sigma ② =$	101.74	$\Sigma ④ =$	38.722

⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
新アスファルト量 (%)	新アスファルトの密度	⑤/⑥	Σ ④	⑦+⑧	理論最大密度 (Σ ②+⑤)/⑨
4.64	1.038	4.470	38.722	43.192	2.463
5.21		5.019		43.741	2.445
5.79		5.578		44.300	2.427
6.37		6.137		44.859	2.410
6.96		6.705		45.427	2.393
5.44		5.241		43.963	2.438

マーシャル安定度試験結果表 (標準)

試料番号				混合物の種類				再生細粒度アスコン(13)				試験年月日		令和7年2月21日	
調査名・目的		配合設計		混合物の使用場所								試験者		石川 高弘	
バインダーの種類		01ストアス60-80		バインダーの密度A		1.038		混合温度		155 °C					
突固め温度		142 °C		突固め回数		50 回		試験条件		標準					
供試体No.	① バインダ量 %	② 供試体厚さ cm	③ 空中重量 g	④ 水中重量 g	⑤ 表乾重量 g	⑥ 容積 cm ³	⑦ 密度 g/cm ³	⑧ 理論 乾さ掛 g/cm ³	⑨ バインダ容積 %	⑩ 空隙率 %	⑪ 骨材間隙率 %	⑫ 飽和度 %	⑬ 安定度 kN	⑭ フローアンダーライン 1/100cm	
					B=(5)-(4) C=(3)-(4)	(5)(3)(3) B B C		①*(7)/A	(1-(7)/(8)) *100	⑨+⑩	⑨/(11)*100				
	6.0		1189.9	677.0	1191.9	514.9	2.311						7.80	23	
			1191.2	679.3	1194.5	515.2	2.312						7.84	26	
			1191.7	674.9	1194.2	519.3	2.295						6.74	20	
	平均値						2.306		2.463	13.3	6.4	19.7	67.5	7.46	23
	6.5		1195.1	686.2	1198.0	511.8	2.335						7.79	27	
			1194.4	686.9	1198.2	511.3	2.336						8.46	25	
			1195.1	682.6	1198.6	516.0	2.316						8.32	29	
	平均値						2.329		2.445	14.6	4.7	19.3	75.6	8.19	27
	7.0		1204.5	690.7	1207.2	516.5	2.332						8.41	32	
			1201.0	688.6	1203.2	514.6	2.334						8.71	29	
			1201.3	695.1	1204.1	509.0	2.360						8.20	26	
	平均値						2.342		2.427	15.8	3.5	19.3	81.9	8.44	29
	7.5		1207.6	694.6	1210.9	516.3	2.339						8.51	35	
			1209.9	697.2	1212.9	515.7	2.346						8.25	34	
			1207.1	696.2	1209.9	513.7	2.350						8.89	30	
	平均値						2.345		2.410	16.9	2.7	19.6	86.2	8.55	33
	8.0		1216.3	697.8	1218.0	520.2	2.338						8.35	37	
			1212.7	695.6	1215.0	519.4	2.335						7.98	34	
			1214.7	699.8	1216.7	516.9	2.350						7.94	37	
	平均値						2.341		2.393	18.0	2.2	20.2	89.1	8.09	36







マーシャル安定度試験結果図

調査名・目的 配合試験

試験年月日 令和7年2月21日

混合物の種類 再生細粒度アスコン(13)

試験者 石川 高弘

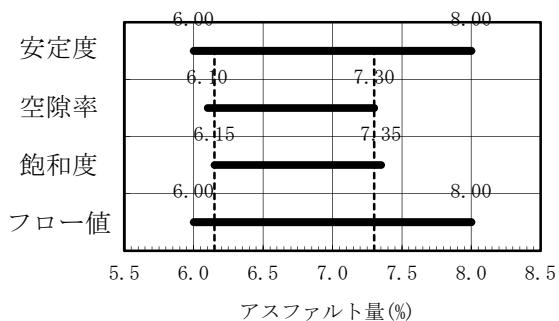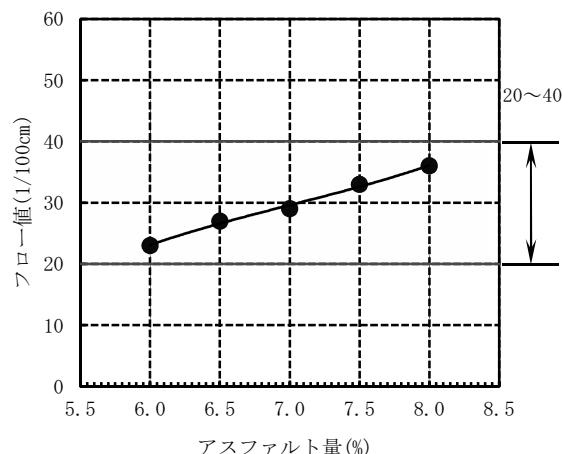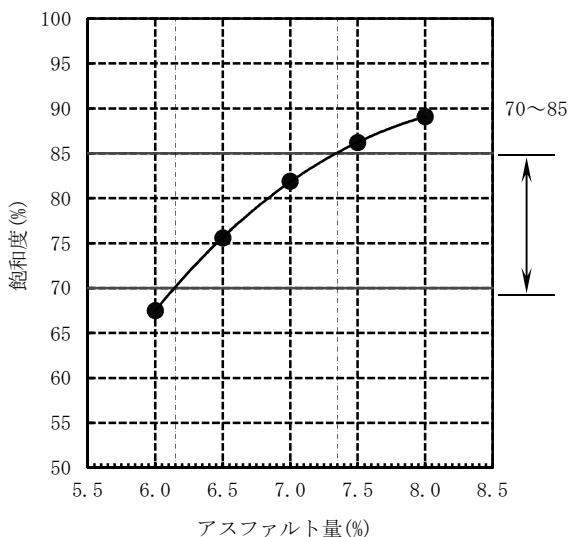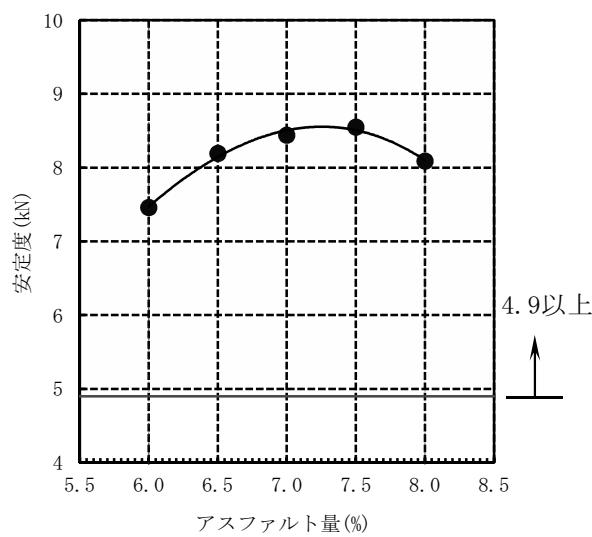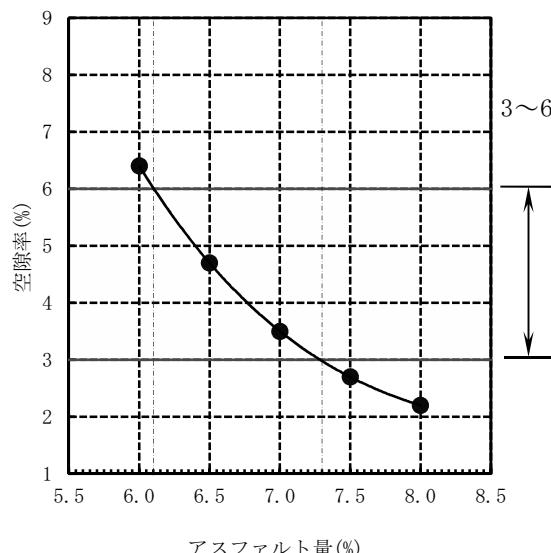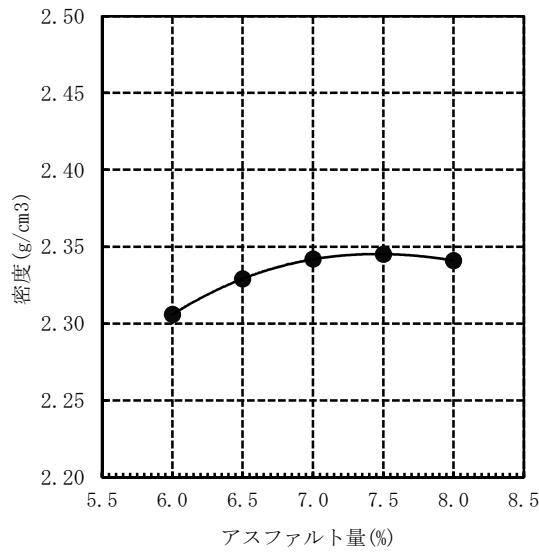


共通範囲 6.15 ~ 7.30 %

最適アスファルト量 6.7 %

マーシャル安定度試験結果表 (水浸)

		アスファルト混合物の粒度設定 (配合率の決定)											加熱骨材					
調査名・目的		現場配合(ホットビン)					試験年月日					令和7年2月21日						
混合物種類		再生細粒度アスコン(13)					計算者					石川 高弘						
骨材種類		3ビン	2ビン	1ビン	再生ビン		石粉		各骨材ふるい目配合別配合率%									
合成粒度		19.5	6.5	39.5	30.0		4.5		3ビン	2ビン	1ビン	再生ビン		石粉				
通過重量百分率%	53.0																	
	37.5																	
	31.5																	
	26.5																	
	19.0		100.0	100.0	100.0	100.0		100.0		19.5	6.5	39.5	30.0					
	13.2		99.8	100.0	100.0	100.0		100.0		19.5	6.5	39.5	30.0					
	9.5																	
	4.75		0.5	99.2	99.7	73.8		100.0		0.1	6.4	39.4	22.1					
	2.36			2.4	97.7	53.7		100.0		0.2	38.6	16.1		4.5				
	0.60				44.5	33.9		100.0			17.6	10.2		4.5				
骨材比重	0.30				16.2	24.0		100.0			6.4	7.2		4.5				
	0.15				4.4	12.9		98.1			1.7	3.9		4.4				
	0.075				1.8	7.4		88.3			0.7	2.2		4.0				
骨材比重									合 計									
骨材配合率×比重																		
補正後配合率(%)																		
合成粒度曲線図																		
通過質量百分率%	100.0																	
	90.0																	
	80.0																	
	70.0																	
	60.0																	
	50.0																	
	40.0																	
	30.0																	
	20.0																	
	10.0																	
ふるい目 mm	0.01																	
	0.1																	
	1																	
	10																	
	100																	

合成粒度曲線図

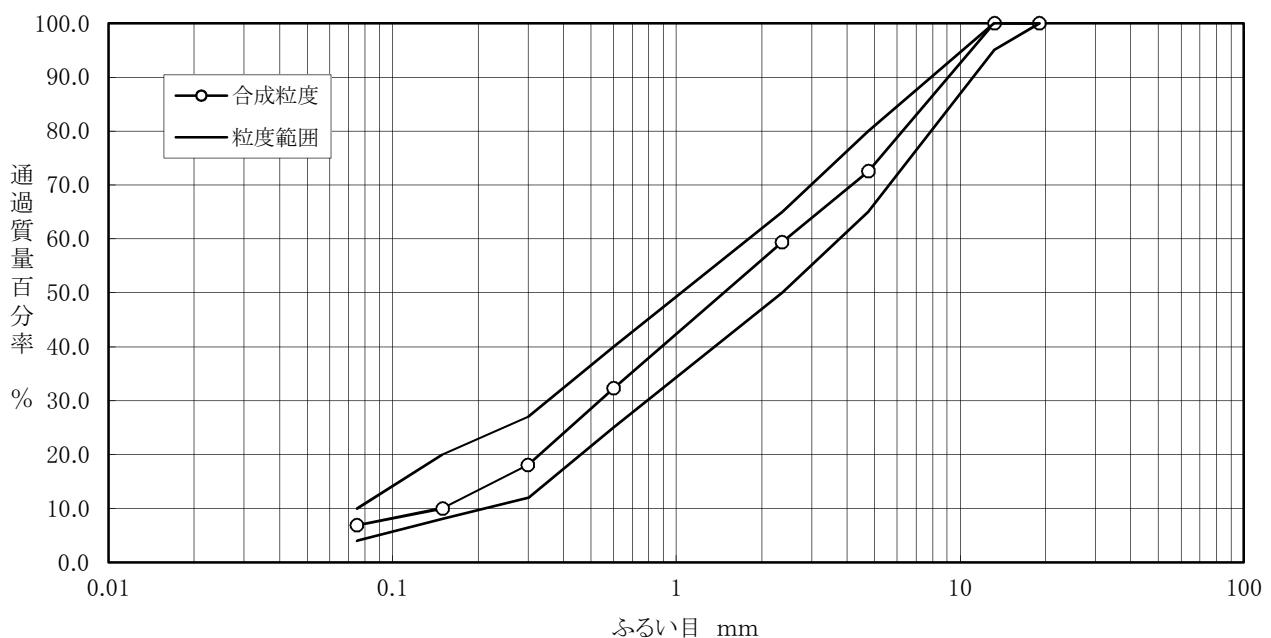

現 場 配 合 の 決 定

目 的	配合試験	試験年月日	令和7年2月21日
混合物の種類	再生細粒度アスコン(13)	試 験 者	石川 高弘

1. 現場配合割合

	骨材配合比 (%)	外割配合比 (%)	内割配合比 (%)	1バッチ重量 (kg)	骨材累加重量 (kg)
4 ビン					
3 ビン	19.5	19.5	18.2	182.0	182.0
2 ビン	6.5	6.5	6.1	61.0	243.0
1 ビン	39.5	39.5	36.8	368.0	611.0
再生ビン	30.0	31.65	29.5	295.0	295.0
石 粉	4.5	4.5	4.2	42.0	42.0
アスファルト	(6.7)	(7.18)			
旧アスファルト		(1.65)			
再生用添加剤量		0.09	0.1	1.0	1.0
新アスファルト		5.44	5.1	51.0	51.0
合計	100.0	107.18	100.0	1000.0	1000.0

2. 混合温度

混合温度は185°Cを超えない範囲で

アスファルトの動粘度150~300cSt

(セイボルトフロール度 75±150秒)のときの温度範囲から

選び 155 °Cとする。

4. 骨材加熱温度

混合温度より 30 °C高くし 185 °Cとする。

5. アスファルト加熱温度

混合温度と同じ 155 °Cとする。

6. 初期転圧温度

転圧温度は、マーシャル試験最適締固め温度の

範囲より選び 142 °Cとする。

マーシャル安定度試験結果表 (現場)

ホイールトラッキング試験

調査名・目的 クリーンアスコン 配合試験 試験年月日 令和7年2月21日

混合物の種類 再生細粒度アスコン(13) 試験者 石川 高弘

混合物の基準密度 2.333 g/cm³ バインダー量 6.7 %

供試体の作製場所 1. 室内 2. 現場 3. 現場切取 換算係数C2= 1.0

試験条件	上載荷重 70 kg	60°C接地圧 6.3 kgf/cm ²
	試験温度 60 °C	走行回数 2520 回
	走行方式 1. クランク式 2. チェーン式	換算係数C1= 1.0

供試体のNo.		1	2	3	平均
① 供試体の密度 (g/cm ³)		2.335	2.327	2.326	
② 供試体の締固め度 (%)		100.1	99.7	99.7	99.8
変形量(mm)	③ d30	3.69	4.05	3.93	
	④ d45	4.50	4.80	4.66	
	⑤ d60	5.40	5.62	5.52	
⑥ 変形量の差 (mm)	⑤-④	0.90	0.82	0.86	0.86
⑧ 動的安定度(DS) (回/mm)	15/⑥×42×C1×C2	700	768	733	
⑨ 平均動的安定度	15/⑦×42×C1×C2				733
⑩ 平均値との差の平方	(⑨-⑧) ²	1089	1225	0	
⑪ 標準偏差	√(Σ⑩/(n-1))				34
⑫ 変動係数 (%)	⑪/⑨				4.6
圧密変形量 (mm)	d0	1.80	2.34	2.08	
時間変形曲線の形状		上凸型	上凸型	上凸型	

備考

供試体寸法 : 30cm×30cm×5cm

試験輪走行速度 : 42回±1回/分

試験輪走行距離 : 23cm±1cm

供試体養生条件 : 試験開始前5時間以上24時間以内

DS値の変動係数は20%以下