

アスファルト混合物報告書

令和6年2月27日

鳥取県県土整備部技術企画課長

様

製造会社

所在地 鳥取市南隈835

工場名 共同アスコン

配合の設計条件				
混合物の種別	骨材の最大寸法	基準	密度	混合温度
密粒度アスコン(13)II型	13 mm	2.384	g/cm ³	173 ℃
空隙率	飽和度	安定度	フロー値	
4.6 %	74.3 %	8.95	kg	32 1/100cm
D	S	値		
6,072	回/mm			
使用材料及び配合表				
使用材料名	産地名	生産会社	配合率	備考
ストレートアスファルト 改質アスファルトI型 改質アスファルトII型	レジフィックス	昭和瀝青工業(株)	5.8 %	
石粉	岡山県真庭市宮地	中山石灰工業(株)	5.70 %	
5号砕石	岡山県美作氏巨勢	(株)北部砕石	%	
6号砕石	岡山県津山市檜	(有)野田産業	33.90 %	
7号砕石	岡山県津山市檜	(有)野田産業	18.80 %	
砕砂	岡山県津山市檜	(有)野田産業	17.90 %	
海砂	佐賀県唐津市	(株)住若	17.90 %	
再生骨材	鳥取県鳥取市南隈	共同アスコン	%	
添加剤()	山口県周南市	出光興産(株)	%	

アスファルト混合物配合設計書

混 合 物 : 密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型

共同企業体 共同アスコン

室内配合試験目次

1. 室内配合試験

1-1. 使用材料の産地及び納入業者	—————	1
1-2. 使用アスファルトの性状	—————	2
1-3. 室内配合試験結果		
1-3-1. 混合物配合率及び合成粒度	—————	3
1-3-2. 最適アスファルト量によるマーシャル性状値	—————	3

以下バックデータ

- 常温骨材配合率計算表
- 理論最大密度計算表
- マーシャル安定度試験成績表
- マーシャル安定度試験相関図

1. 室内配合試験

1-1. 使用材料の産地及び納入業者

材料種類	材 質	産地又は品名	納入業者
5号砕石	硬質粘板岩	岡山県美作市巨勢	(株)北部砕石
6号砕石	硬質粘板岩	岡山県津山市檜	(有)野田産業
7号砕石	硬質粘板岩	岡山県津山市檜	(有)野田産業
砕砂	硬質粘板岩	岡山県津山市檜	(有)野田産業
砂	海砂	佐賀県唐津市	(株)住若
石粉	石灰岩粉末	岡山県真庭市宮地	中山石灰工業(株)
再生骨材	0 ~ 13mm	鳥取県鳥取市南隈	共同アスコン
再生用添加剤	ダイアナプロセス オ イ ス ル	山口県周南市	出光興産(株)
アスファルト	ポリマー改質アスファルトII型	レジフィックス	昭和瀝青工業(株)

材料種類		5号砕石	6号砕石	7号砕石	砕砂	砂	再生骨材	石粉
通過質量百分率 (%)	ふるい目							
	37.5 mm							
	31.5 mm							
	26.5 mm	100.0						
	19.0 mm	97.0	100.0					
	13.2 mm	6.6	96.1	100.0	100.0	100.0	100.0	
	9.5 mm						-	
	4.75 mm		0.1	93.7	99.9	98.9	86.6	
	2.36 mm			8.3	89.1	90.9	57.4	
	0.600 mm				33.0	48.1	37.2	100.0
	0.300 mm				16.5	18.6	23.7	100.0
	0.150 mm				6.7	1.5	10.8	96.4
0.075 mm				1.4	0.4	6.0	83.6	
比重 (g/cm ³)	表 乾	2.686	2.698	2.695	2.679	2.568	-	-
	か さ	2.660	2.668	2.668	2.643	2.531	-	-
	見 掛	2.730	2.749	2.741	2.742	2.628	-	2.720
吸水率 (%)		0.96	1.09	0.99	1.36	1.67	-	0.12
すりへり減量 (%)		13.7	16.5	-	-	-	-	-
安定性 (%)		3.2	5.4	1.5	2.3	3.6	-	-
軟石量 (%)		3.5	4.5	-	-	-	-	-
細長・扁平量 (%)		-	-	-	-	-	-	-
単位容積質量		1.6	1.6	1.6	1.7		-	-
粘土塊 (%)		0.06	0.07	0.13	0.04	0.07	-	-
旧AS含有量								-
旧AS針入度 (1/10mm)								-
最大比重 (g/cm ³)								-
微粒分量試験 (%)								-

1-2. 使用アスファルトの性状

アスファルトの種類	ポリマー改質アスファルトII型		
アスファルトの名称	レジフィックス		
項目	試験値	規格	
針入度 (25℃) 1/10mm	53	40以上	
軟化点 ℃	60	56以上	
伸度 (15℃) cm	31	30以上	
引火点 ℃	350	260以上	
薄膜加熱質量変化率 %	-0.07	0.6以下	
薄膜加熱針入度残留率 %	66	65以上	
密度 (15℃) g/cm ³	1.041	1.000以上	
タフネス (25℃) N・m	19.5	8以上	
テナシティ (25℃) N・m	12.5	4以上	
最適混合温度 ℃	165~180		
最適締固温度 ℃	155~165		


1-3. 室内配合試験結果（密粒度アスコン（13）改質Ⅱ型）

1-3-1. 混合物配合率及び合成粒度

材料種類	骨材配合 (%)	混合物 (%)
5号砕石	0.0	
6号砕石	36.0	33.9
7号砕石	20.0	18.8
砕砂	19.0	17.9
砂	19.0	17.9
石粉	6.0	5.7
添加剤		
アスファルト	設計 (5.8)	5.8
合計	100.0	100.0

ふるい目 (mm)	53.0	37.5	31.5	26.5	19.0	13.2	4.75	2.36	0.600	0.300	0.150	0.075
合成粒度					100.0	98.6	62.5	41.9	21.4	12.6	7.4	5.4
中央粒度					100.0	97.5	62.5	42.5	24.0	15.5	11.0	6.0
粒度範囲	-	-	-	-	100	95 ~ 100	55 ~ 70	35 ~ 50	18 ~ 30	10 ~ 21	6 ~ 16	4 ~ 8

加積粒度曲線図

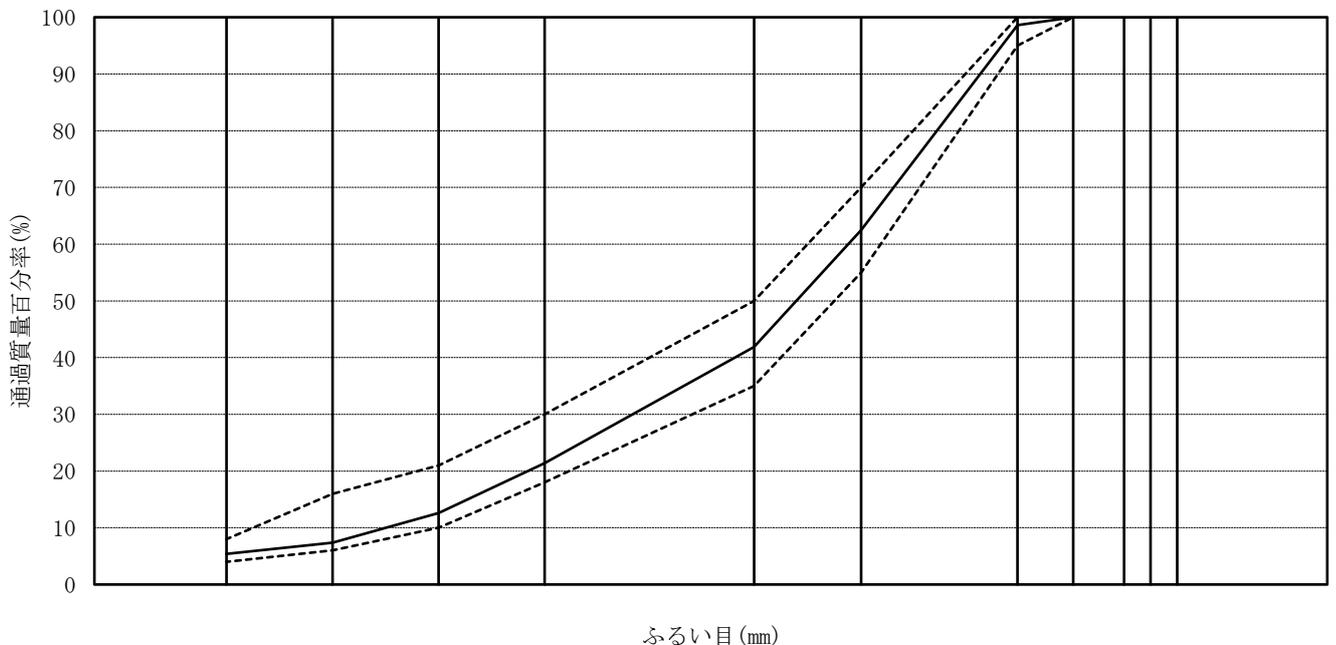

1-3-2. 最適AS量におけるマーシャル性状値

項目	AS量 %	密度 g/cm ³	空隙率 %	飽和度 %	安定度 kN	フロー値 1/100cm	動的安定度 %
試験値	5.8	2.397	4.1	76.4	9.79	30	6,072
規格値	-	-	3~6	70~85	4.90以上	20~40	3,000以上

常温骨材配合率計算

工事名 :

混合物種類 : 密粒度アスコン (13) 改質II型


試験日 : 令和6年2月

記事 : 令和6年度 配合設計

試験者 : 繁友芳明

ふるい目		37.5 mm	31.5 mm	26.5 mm	19.0 mm	13.2 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36 mm	600 μm	300 μm	150 μm	75 μm
通過質量百分率 (%)	① 5号碎石												
	② 6号碎石				100.0	96.1		0.1					
	③ 7号碎石					100.0		93.7	8.3				
	④ 砕砂					100.0		99.9	89.1	33.0	16.5	6.7	1.4
	⑤ 砂					100.0		98.9	90.9	48.1	18.6	1.5	0.4
	⑥ 再生骨材												
	⑦ 石粉										100.0	100.0	96.4
配合率 B		各骨材のふるい目の大きさ別配合率 (A) × (B) / 100											
①	%												
②	36.0 %				36.0	34.6		0.0	0.0				
③	20.0 %					20.0		18.7	1.7	0.0			
④	19.0 %					19.0		19.0	16.9	6.3	3.1	1.3	0.3
⑤	19.0 %					19.0		18.8	17.3	9.1	3.5	0.3	0.1
⑥	%					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
⑦	6.0 %					6.0		6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.0
合成粒度		100.0	100.0	100.0	100.0	98.6		62.5	41.9	21.4	12.6	7.4	5.4
中央粒度		100.0	100.0	100.0	100.0	97.5	-	62.5	42.5	24.0	15.5	11.0	6.0

加積粒度曲線図

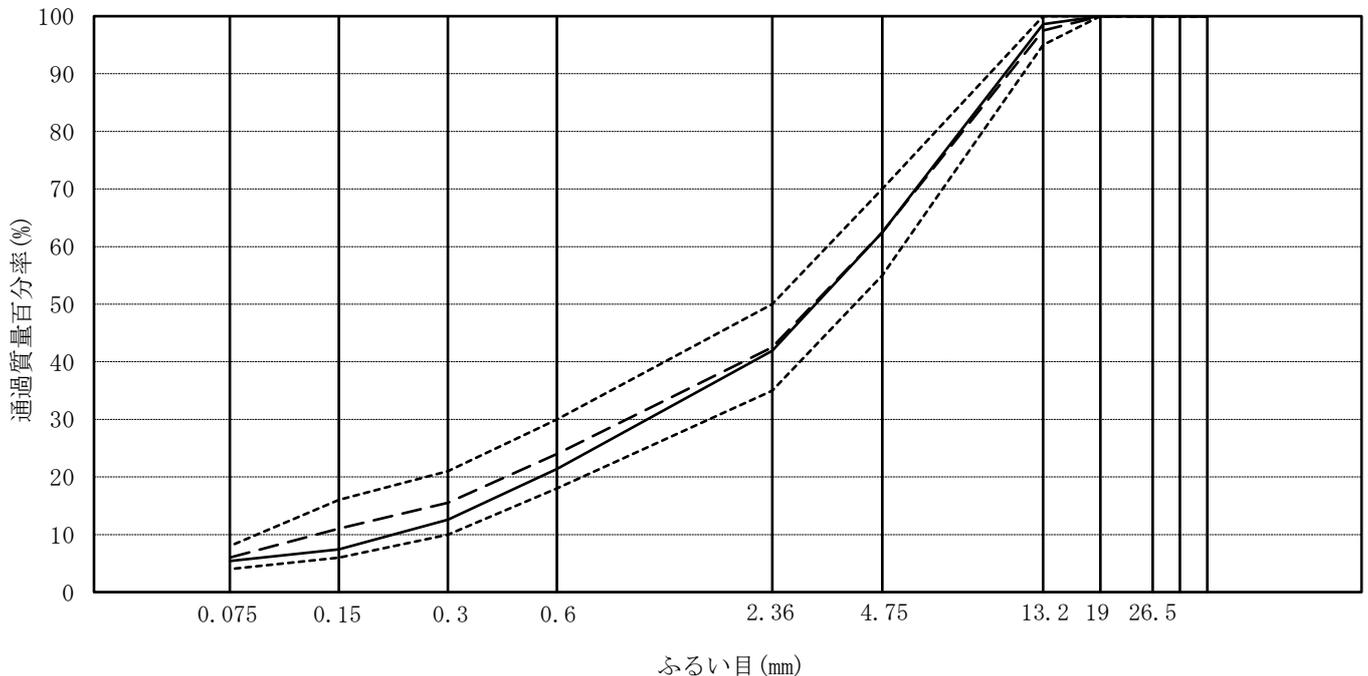

室内配合設計バックデータ

合 材 種 類 : 密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型

マーシャル安定度試験成績表

工 事 件 名 :
 試 験 目 的 : 令和6年度 配合設計
 混 合 物 種 類 : 密粒度アスコン (13) 改質II型
 配 合 区 分 : 室内配合
 バインダー種類 : ポリマー改質アスファルトII型

試 験 日 : 令和6年2月

試 験 者 : 繁 友 芳 明

骨材加熱温度 : 190 °C
 バインダー温度 : 173 °C
 突固め温度 : 160 °C
 突固回数 : 50 回
 バインダー密度 : (A) 1.041 g/cm³
 力計の係数 : (B) 0.146 kN

試験条件	供試体番号	① アスファルト量 (%)	② 供試体平均厚 (cm)	③ 空 中 重 量 (g)	④ 水 中 重 量 (g)	⑤ 表 乾 重 量 (g)	⑥ 容 積 (cm ³)	⑦ ⑧ 密 度 (g/cm ³)		⑨ 容アスフ積率 (%)	⑩ 空 隙 率 (%)	⑪ 骨 材 間 隙 率 (%)	⑫ 飽 和 度 (%)	⑬ ⑭ 安 定 度 (kN)		⑮ フ ロ ー 値 (1/100cm)	⑯ 残 留 安 定 度 (%)	
								か	理					力計の読み	安 定 度			
標準	4.5			1203.8	696.5	1206.8	510.3	2.359						55	8.03	23		
				1204.4	697.7	1207.8	510.1	2.361						54	7.88	22		
				1204.4	697.1	1208.1	511.0	2.357						53	7.74	21		
	平均							2.359	2.544	10.2	7.3	17.5	58.3		7.88	22		
標準	5.0			1204.5	702.4	1207.2	504.8	2.386						62	9.05	23		
				1206.5	704.1	1209.3	505.2	2.388						63	9.20	24		
				1204.2	704.3	1207.5	503.2	2.393						59	8.61	24		
	平均							2.389	2.526	11.5	5.4	16.9	68.0		8.95	24		
標準	5.5			1213.5	708.6	1215.9	507.3	2.392						64	9.34	27		
				1211.5	707.7	1214.6	506.9	2.390						65	9.49	28		
				1214.7	709.2	1217.2	508.0	2.391						67	9.78	29		
	平均							2.391	2.509	12.6	4.7	17.3	72.8		9.54	28		
標準	6.0			1216.8	712.6	1219.6	507.0	2.400						68	9.93	31		
				1215.4	710.8	1218.3	507.5	2.395						67	9.78	33		
				1218.8	712.0	1221.3	509.3	2.393						69	10.07	33		
	平均							2.396	2.493	13.8	3.9	17.7	78.0		9.93	32		
標準	6.5			1222.9	714.1	1224.3	510.2	2.397						63	9.20	37		
				1223.7	712.9	1224.7	511.8	2.391						67	9.78	35		
				1221.5	712.1	1223.0	510.9	2.391						66	9.64	34		
	平均							2.393	2.477	14.9	3.4	18.3	81.4		9.54	35		

⑥ = ⑤ - ④
 ⑦ = ③ / ⑥
 ⑨ = ① × ⑦ / (A)
 ⑪ = ⑨ + ⑩
 ⑫ = ⑨ / ⑪ × 100
 ⑭ = (B) × ⑬

マーシャル安定度試験相関図







工事名 :

混合物種類 : 密粒度アスコン (13) 改質II型

試験日 : 令和6年2月

記事 : 令和6年度 配合設計

試験者 : 繁友 芳明

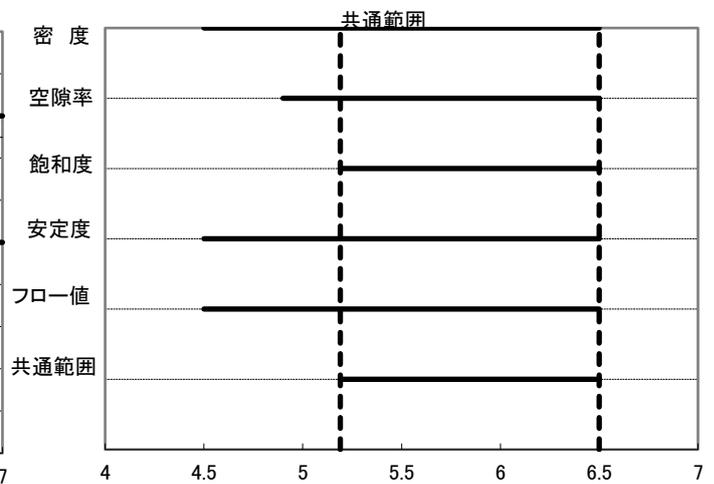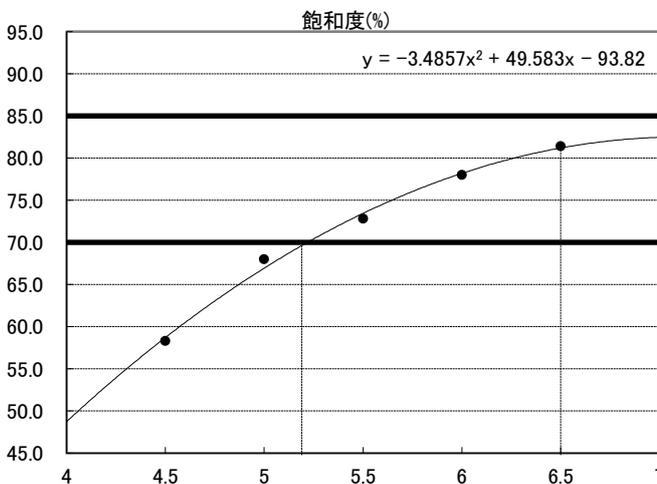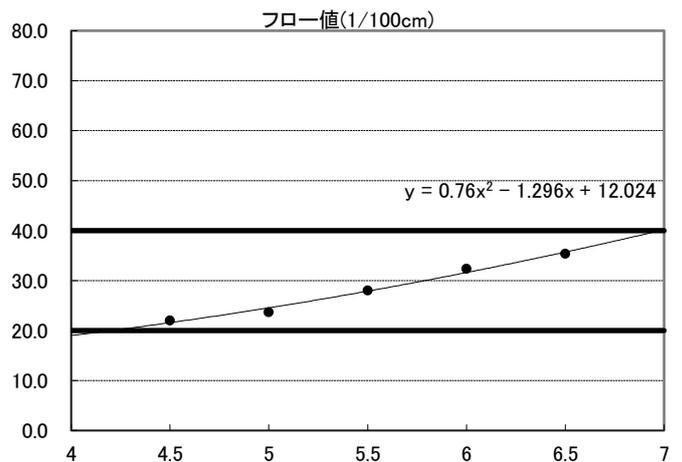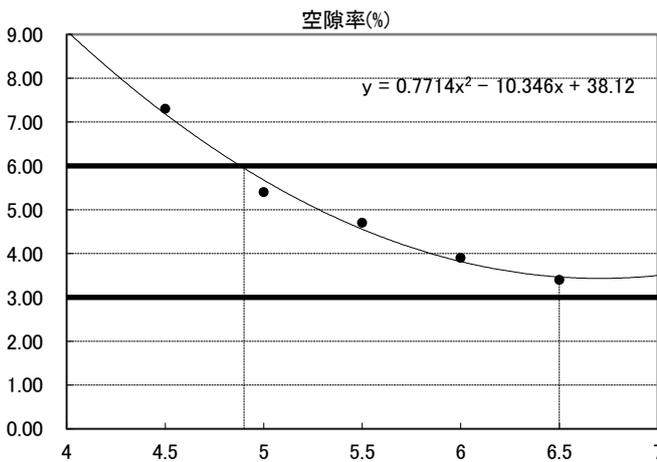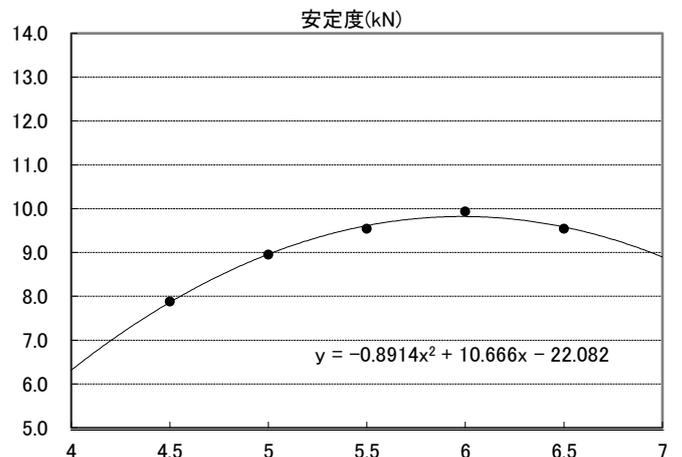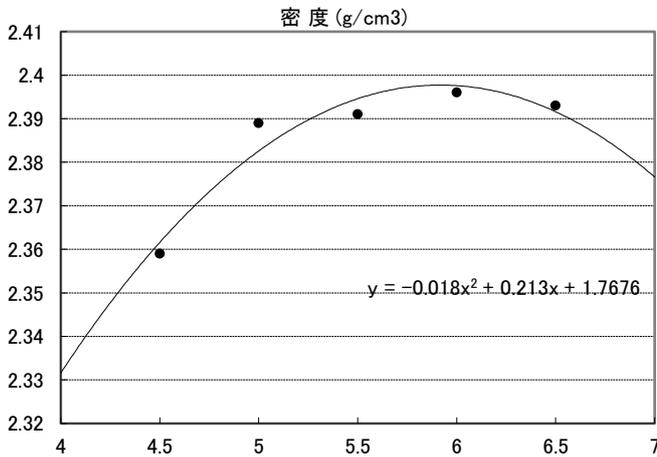

規格を全て満足する範囲 : 5.19 % ~ 6.50 %
 規格を全て満足する範囲の中央値 : 5.8 %

ホイールトラッキング試験

調査名・目的： 令和6年度 配合設計

試験日： 令和6年2月

混合物種類： 密粒度アスコン（13）改質Ⅱ型 基準密度： A= 2.397 g/cm³

供試体作製場所： ①、室内 2、現場 3、現場切取り 換算係数 C₂= 1.0

上載荷重： 70 kg 60℃接地圧： 0.63 Mpa 試験温度： 60 ℃

走行回数： 3000 回 走行方法： クランク式 チェーン式 換算係数： C₁= 1.5

供試体番号				1	2	3	4	5	平均	
① 空中重量 (g)				10735.0	10759.0	10759.0				
② 水中重量 (g)				6259.8	6260.3	6277.4				
③ 表乾重量 (g)				10759.0	10779.0	10781.0				
④ 体積 (g/cm ³) ③-②				4499.2	4518.7	4503.6				
⑤ 密度 (g/cm ³) ①/④				2.386	2.381	2.389				
⑥ 締固め度 (%) ⑤/A×100				99.5	99.3	99.7			99.5	
走 行 試 験	走 行 時 間 (分)	0 5 10 15 30 45 60	変 形 量 (mm)	⑦ d ₁	0.00	0.00	0.00			
				⑧ d ₅	1.93	1.51	1.37			
				⑨ d ₁₀	2.18	1.78	1.61			
				⑩ d ₁₅	2.34	1.96	1.72			
				⑪ d ₃₀	2.67	2.32	1.98			
				⑫ d ₄₅	2.88	2.55	2.17			
				⑬ d ₆₀	3.02	2.72	2.33			
⑭ 変形量の差 (mm) ⑬-⑫				0.14	0.17	0.16			0.16	
⑮ D S (回/mm) $\frac{15}{⑭} \times 42C_1C_2$				X ₁ 6750	X ₂ 5559	X ₃ 5906	X ₄	X ₅	⑯ 6072	
⑰ 平均値と差の平方 (⑯-X) ²				460136	262827	27445				
⑱ 標準偏差 $\sqrt{\Sigma ⑰/n-1}$									613	
⑲ 変動係数 ⑱/⑯×100									10.1	
⑳ 圧密変形量 (mm) d ₀				2.46	2.04	1.69				
時間-変形量曲線の形状				直線型	直線型	直線型				

備考)


現場配合試験結果

混合物現場配合率及び合成粒度

材料種類	骨材配合 (%)	A S 混合物配合 (%)	計量値 (kg)
IV ビン	0.0	0.0	0
III ビン	37.0	34.8	348
II ビン	20.0	18.8	188
I ビン	37.0	34.9	349
石粉	6.0	5.7	57
アスファルト	設計 (5.8)	5.8	58
合計	100.0	100.0	1000

ふるい目 (mm)	53.0	37.5	31.5	26.5	19.0	13.2	4.75	2.36	0.600	0.300	0.150	0.075
合成粒度					100.0	99.3	62.9	42.7	21.5	13.1	8.5	5.6
粒度範囲	-	-	-	-	100	95 ~ 100	55 ~ 70	35 ~ 50	18 ~ 30	10 ~ 21	6 ~ 16	4 ~ 8

加積粒度曲線図

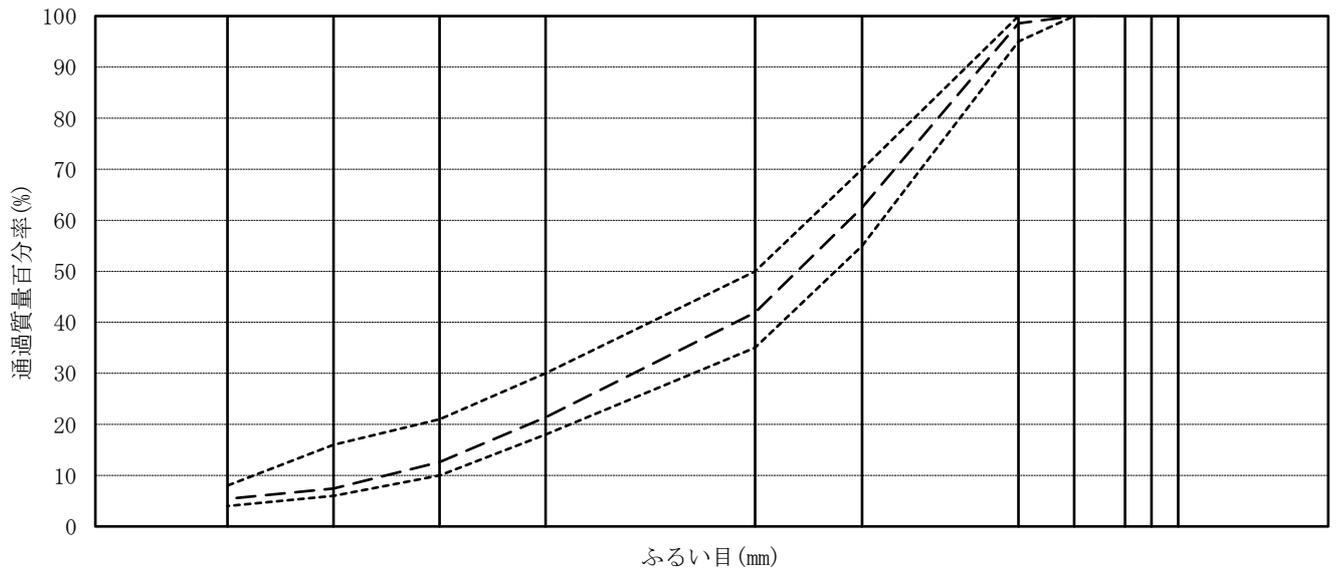

試験練りにおける混合物性状及び混合条件

試験項目	基準値	規格及び目標値	項目	条件
突固め回数	回	50	混合能力 (t/H)	60
A S 量	%	5.8	混合能力 (kg)	1,000
密度	g/cm ³	2.384	混合時間 (S)	ドライ 8
理論密度	g/cm ³	2.499		ウエット 35
空隙率	%	4.6	温度 (°C)	骨材加熱 190 ± 20
飽和度	%	74.3		アスファルト 173 ± 10
安定度	kN	8.95		混合物 173 ± 10
フロー値	1/100cm	32		

現場配合設計バックデータ

合 材 種 類 : 密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型

加熱骨材配合率計算

工事名：

混合物種類：密粒度アスコン（13）改質Ⅱ型


試験日：令和6年2月

記事：令和6年度 配合設計

試験者：繁友芳明

ふるい目		37.5	31.5	26.5	19.0	13.2	9.5	4.75	2.36	600	300	150	75
材料		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	μm	μm	μm	μm
通過質量百分率 (%)	① IV ビン												
	② III ビン				100.0	98.1		0.9					
	③ II ビン					100.0		98.1	3.7				
	④ I ビン							100.0	97.4	42.0	19.2	7.3	1.7
	⑤												
	⑥ 再生骨材				100.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	⑦ 石粉										100.0	100.0	96.4
配合率 B		各骨材のふるい目の大きさ別配合率 (A) × (B) / 100											
①	%												
②	37.0 %				37.0	36.3		0.3					
③	20.0 %					20.0		19.6	0.7	0.0			
④	37.0 %							37.0	36.0	15.5	7.1	2.7	0.6
⑤	%												
⑥	%					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
⑦	6.0 %							6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.0
合成粒度					100.0	99.3		62.9	42.7	21.5	13.1	8.5	5.6
基準粒度					100.0	98.6	-	62.5	41.9	21.4	12.6	7.4	5.4

加積粒度曲線図

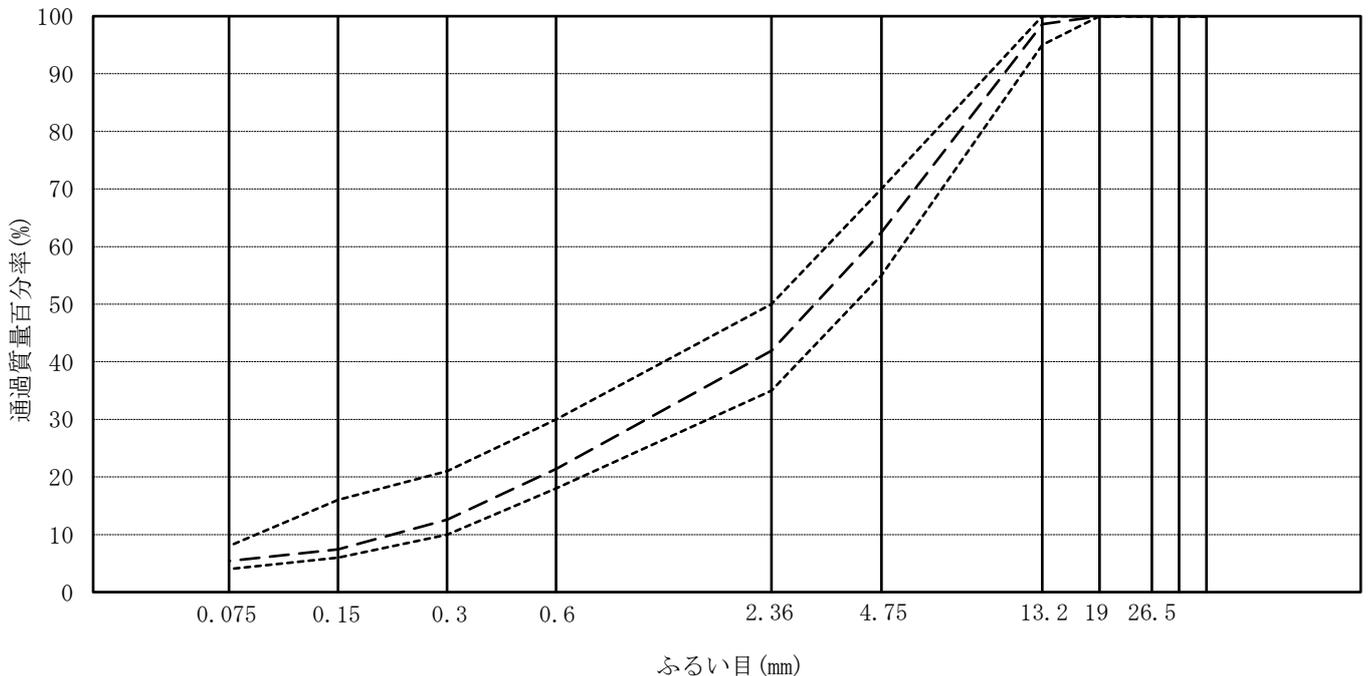

マーシャル安定度試験成績表

工 事 件 名 :
 試 験 目 的 : 令和6年度 配合設計
 混 合 物 種 類 : 密粒度アスコン (13) 改質II型
 配 合 区 分 : 現場配合
 バインダー種類 : ポリマー改質アスファルトII型

試 験 日 : 令 和 6 年 2 月
 試 験 者 : 繁 友 芳 明

骨材加熱温度 : 190 °C
 バインダー温度 : 173 °C
 突固め温度 : 160 °C
 突 固 回 数 : 50 回
 バインダー密度 : (A) 1.041 g/cm³
 力 計 の 係 数 : (B) 0.146 kN

試 験 条 件	供 試 体 番 号	① ア ス フ ア ル ト 量 (%)	② 供 試 体 平 均 厚 (cm)	③ 空 中 重 量 (g)	④ 水 中 重 量 (g)	⑤ 表 乾 重 量 (g)	⑥ 容 積 (cm ³)	⑦ ⑧ 密 度		⑨ 容 積 ア ス フ ア ル ト 率 の (%)	⑩ 空 隙 率 (%)	⑪ 骨 材 間 隙 率 (%)	⑫ 飽 和 度 (%)	⑬ ⑭ 安 定 度		⑮ フ ロ ー ク 値 (1/100cm)	⑯ 残 留 安 定 度 (%)
								か さ (g/cm ³)	理 論 (g/cm ³)					力 計 の 読 み	安 定 度 (kN)		
標 準	5.8			1216.1	709.2	1219.3	510.1	2.384						62	9.05	34	
				1217.5	707.6	1219.6	512.0	2.378						60	8.76	29	
				1218.8	711.7	1221.7	510.0	2.390						62	9.05	32	
		平均						2.384	2.499	13.3	4.6	17.9	74.3	/	8.95	32	
標 準																	
		平均												/			
標 準																	
		平均												/			
標 準																	
		平均												/			

⑥ = ⑤ - ④
 ⑦ = ③ / ⑥
 ⑨ = ① × ⑦ / (A)
 ⑪ = ⑨ + ⑩
 ⑫ = ⑨ / ⑪ × 100
 ⑭ = (B) × ⑬