




試験規格	骨材のふるい分け試験表	検印欄	
JIS A 1102		主任	試験係
			

試験月日	令和 6年 3月 2日
産地品名	津山市加茂町知和
採取月日	令和 6年 3月 1日
採取場所	ダンプトラック上



ふるい分け前の試料の質量				513.8 (g)		ふるい分け方法		手動			
ふるいの公称目開き (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる試料の質量及び質量分率				各ふるいにとどまる試料の質量及び質量分率				ふるい通過するもの質量分率	範囲 上限 下限 (%)	参考 $\frac{A\sqrt{d}}{300}$
	縮分① (g)	縮分② (g)	縮分 (mr (g))	分 (%)	計 (g)	質量 (%)	質量 (%)	質量 (%)			
10	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	100	0	100 - 100	---	
5	20.1	0.0	20.1	4	20.1	4	96	4	100 - 90	228	
2.5	48.9	0.0	48.9	10	69.0	14	86	10	100 - 80	161	
1.2	99.6	0.0	99.6	19	168.6	33	67	19	90 - 50	114	
0.6	80.7	77.0	157.7	31	326.3	64	36	31	65 - 25	81.1	
0.3	40.8	45.0	85.8	17	412.1	81	19	17	35 - 10	57.4	
0.15	40.2	38.3	78.5	15	490.6	96	4	15	15 - 2	40.6	
受皿	11.4	10.8	22.2	4	512.8	100	0				
合計			512.8	100							

粗粒率	2.92	規格値	2.90±0.15	判定	⊕
連続するふるいの間にとどまるものの質量分率		規格値 (%)	45未満	判定	⊕
ふるい分け前後の試料質量差	0.2	規格値 (%)	1.0未満	判定	⊕

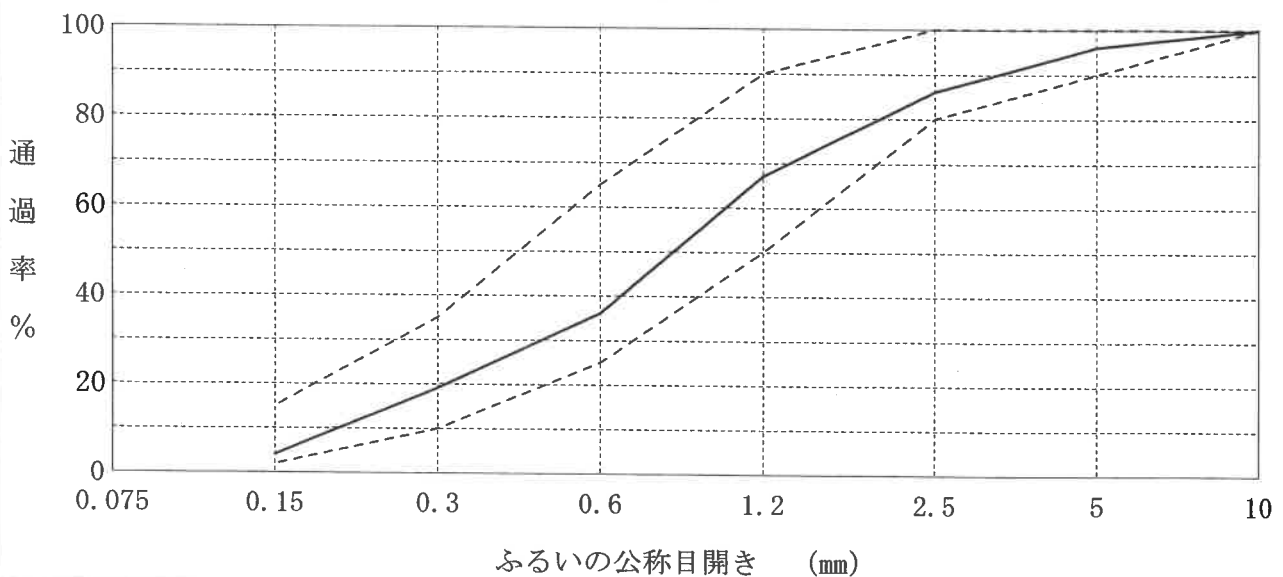粒度曲線



備考:


試験規格	骨材のふるい分け試験表	検 印 欄	
JIS A 1102			主 任 試験係
			

	試験月日	令和 6年 3月 2日
試 料	産地品名	津山市加茂町知和
	採取月日	令和 6年 3月 1日
	採取場所	ダンプトラック上

ふるい分け前の試料の質量		5098.2 (g)		ふるい分け方法	手動	
ふるいの 公称目開き (mm)	連続する各ふるいの間にとどまる 試料の質量及び質量分率		各ふるいにとどまる 試料の質量及び質量分率		各ふるいを通過 する質量分率	範 囲 上限 下限 (%)
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)	
50	0.0	0	0.0	0	100	100 - 100
40	0.0	0	0.0	0	100	100 - 100
30	0.0	0	0.0	0	100	100 - 100
25	0.0	0	0.0	0	100	100 - 100
20	350.8	7	350.8	7	93	100 - 90
15						- - -
10	3237.5	63	3588.3	70	30	55 - 20
5	1252.4	25	4840.7	95	5	10 - 0
2.5	252.9	5	5093.6	100	0	5 - 0
受皿	0.0	0	5093.6	100	0	
合 計			5093.6	100		

粗 粒 率	6.72	規 格 値	6.85±0.20	判 定	⊕
ふるい分け前後の試料質量差	0.1	規 格 値 (%)	1.0未満	判 定	⊕

粒 度 曲 線

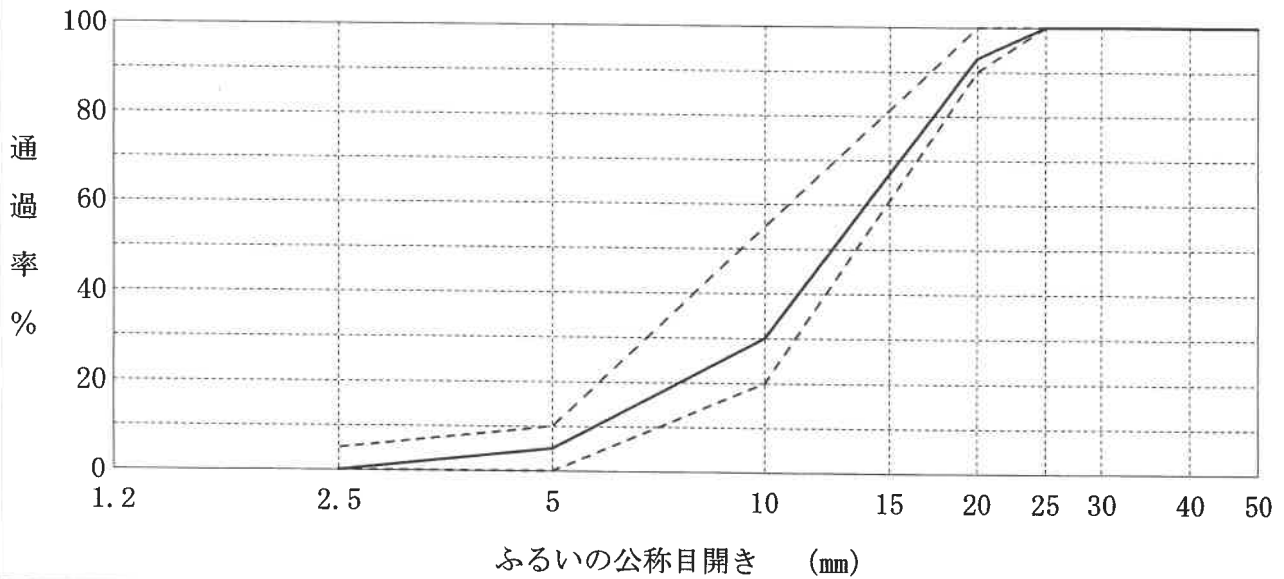

備考：